



# デジタルパネルメータ

## DIGITAL PANEL METER

# Henix

カタログNO.130E

### ● model M41 DIN24<sup>H</sup>×48<sup>W</sup> mm

前面パネル IP65 タイプ

- MA41 スケーリングメータ
- MF41 温度計
- MR41 タコメータ
- MJ41 通過時間計



### ● model M43 DIN36<sup>H</sup>×72<sup>W</sup> mm

前面パネル IP65 タイプ

- MA43 スケーリングメータ
- MF43 温度計
- MR43 タコメータ
- MJ43 通過時間計



### ● model M45 / M55 DIN48<sup>H</sup>×96<sup>W</sup> mm

前面パネル IP65 タイプ

- MA45 スケーリングメータ
- MF45 温度計
- MR45 タコメータ
- MJ45 通過時間計
- MR55 高速タコメータ



# MR55

# 高速デジタルタコメータ

## 特長

瞬時流量やライン速度・回転数等の多機能周波数計測におすすめ

- ・ サンプルング周期最大1msec
- ・ 1周期ごとの計測が可能（移動平均最大100回）
- ・ 不均等周期出力の流量センサーに対応
- ・ パネル前面部が保護構造IP65対応
- ・ RoHS2 対応品
- ・ 20点折線補正(リニアライズ) 選定可能（オプション）
- ・ 電源電圧 ACフリー/DCフリー対応
- ・ センサー供給用電源 DC12V 100mA 標準装備
- ・ 6桁赤色LED表示(0~999999) 文字高:14.2mm
- ・ DINサイズ: 48<sup>H</sup>×96<sup>W</sup>×92<sup>D</sup>mm



6桁表示 最高サンプルング速度1msec

## 型式構成・入力仕様およびリニア出力仕様

MR55 **A** **1** - **3** **C** **T** - **HL**

(注1) リニア出力高速応答(-H)の場合のみ選択可。

① 電源電圧	② 入力信号	③ 比較出力	④ リニア出力	⑤ 通信出力	⑥ オプション
A AC85V~264V E DC11V~48V	1 方形波パルス 2 ACタコジェネ 3 マグネチックセンサー 4 ラインドライバ 90 その他	(無) 比較出力無 2 2点出力(リレーc接点) 3 4点出力+GO出力(フォトモスリレー) 4 4点出力+GO出力(トランジスタ) 5 4点出力(フォトモスリレー) 6 4点出力(トランジスタ)	(無) リニア出力無 A 0-5VDC B 1-5VDC C 4-20mADC D 0-10VDC D1 ±10V (注1)	(無) 通信出力無 T RS485通信出力	(無) 無 E DC24Vセンサー供給用電源 F DC5Vセンサー供給用電源 H リニア出力高速応答 L 20点折線補正(リニアライズ)

## 入力仕様

#	入力信号	応答速度	入力レベル	入力インピーダンス
1	方形波パルス	0.001Hz~100kHz	HI:4V~30V LO:0V~1.5V ※1	端子①: 10kΩ 端子②: 1.5kΩ ※2
2	ACタコジェネ	10Hz~ 3kHz	0.8~80VAC	450kΩ
3	マグネチックセンサ ※3	0.3Hz~ 30kHz	0.3~12V <sup>PP</sup>	210kΩ
4	ラインドライバ	0.001Hz~100kHz	HI:2V~5V LO:0V~0.8V	470Ω (ターミネイト抵抗)

精度: ±0.003%rdg±1digit ただし、23°C±5°Cとする。

- ・ 1周期演算は、有効数値4桁の場合とする。
- ・ 応答速度はduty50%の場合とする。


※1 応答速度が50kHz以上についての入力信号レベルはTTLレベルとする。  
(注) 1周期演算の場合はmax1kHzとする。

※2 端子②の入力でNPNオープンコレクタ、2線式センサーご使用の場合は以下のものをご使用ください。(内部は約12V 約1.5kΩで接続されています)  
O N時: 残留電圧3V以下 負荷容量7mA以上  
OFF時: 漏れ電流2mA以下


※3 OFF SET電圧は0V~7Vとする。

## 計測モード

### ●1周期演算

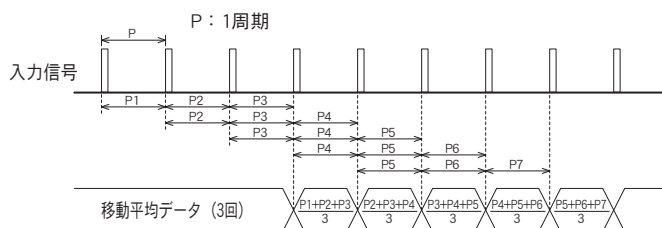

### ●サンプルング周期演算

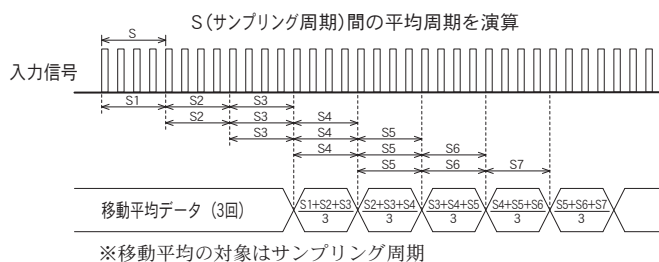

## 仕様

動作方式	CPU周期演算方式
サンプリング周期	1msec (10/20/50/100msec 選択可)
計測種類	サンプリング周期演算/1周期演算 選択可
移動平均	1回~100回 (対象はサンプリングデータまたは1周期)
予測演算	減速予測 (対象は最終サンプリングデータまたは最終周期)
表示切替周期	0.1/0.2/0.5/1~10(秒)
表示部	7セグメント赤色LED表示 文字高さ:14.2mm 表示範囲:0~999999 6桁表示 ゼロサブレス表示
小数点表示	0/0.0/0.00/0.000/0.0000/0.00000
ゼロリセット時間	1sec~1000sec
設定値メモリー	内部フラッシュメモリーによる (5年/回、10万回)
スケーリング機能	10 <sup>0</sup> ×0.00001 <sup>2</sup> ~10 <sup>9</sup> ×999999 <sup>2</sup> (対象は入力周波数) /h、/min、/sec等の表示単位換算設定あり
外部制御端子	負論理入力 最小ON巾:20msec 内部抵抗1.5kΩ
①CNT端子	ゼロリセット/比較出力保持
②HOLD端子	HOLD/MAX/MIN/P-Pの各ホールド機能選択可能

## 定格仕様

電源電圧	MR55A□: AC85V~264V 50/60Hz共用 MR55E□: DC11V~48V リップル率5%以内
センサー供給用電源	DC12V 100mA (標準装備) DC24V 80mA(オプション-E)、DC5V 80mA(オプション-F) ※DC3.3V~24Vの範囲内のセンサー供給用電源 製造可能
絶縁抵抗	入力-出力-電源間 100MΩ以上 (DC500V) (センサー電源、制御入力は"入力"と0V共通)
消費電力	約10VA (AC電源) 約6W (DC電源)
耐電圧	入力-出力-電源間 AC2000V 1分間
使用周囲温度	-10~50°C(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度	25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保護構造	前面パネル部 IP65
外形寸法	48 <sup>H</sup> ×96 <sup>W</sup> ×92 <sup>D</sup> mm DINサイズ
質量	約300g

## 比較出力仕様

絶縁性	入力信号/電源/各出力と絶縁
設定範囲	0~999999
比較方式	常時比較/保持/ワンショット (ON巾0.001~9.999sec) AL1~AL4について上下限出力任意に設定可能 (上限出力: 計測値≥設定値 下限出力: 計測値≤設定値) GO出力: AL1~AL4出力OFF時 (ブーン出力時を除く)
出力機能設定	遅延時間、ヒステリシス、パワーON禁止機能 (全出力共通設定)
出力応答時間	2msec以下 ※但し、リレー出力は+10msec
出力形状	リレー接点出力 接点容量(抵抗負荷): AC250V 0.5A AC125V 1A DC30V 1A
出力形状	フォトモスリレー出力 定格負荷AC/DC250V 100mA オン抵抗25Ω
出力形状	トランジスタ出力 NPNオープンコレクタ出力 残留電圧:1.5V以下 最大負荷電圧:30V 最大負荷電流:50mA

## リニア出力仕様


絶縁性	入力信号/電源/各出力と絶縁
出力信号	0~5VDC   1~5VDC   0~10VDC   ±10V   4~20mA
許容負荷抵抗	1kΩ以上   2kΩ以上   5kΩ以上   500Ω以下
分解能	約1/40,000
変換対象	サンプリングデータまたは表示値 (スケーリング可能)
出力応答速度	約500msec PWM出力 (0%→90%の場合) 2msec以下 ※オプション:-H選択時 DA変換出力
出力確度	±0.5%FS PWM出力 (23°C±5°Cの場合) ±0.15%FS ※オプション:-H選択時 DA変換出力

## 通信出力仕様

絶縁性	入力信号/電源/各出力と絶縁
通信方式	2線式半二重、調歩同期、EIA RS-485に準拠
通信プロトコル	HENIX標準(伝送コード:ASCII)またはMODBUS-RTU
伝送速度	1200/2400/4800/9600/19200/38400 (bps)
その他	データ長:7bit/8bit ストップビット:2bit/1bit パリティ:偶数/奇数/なし
通信内容	表示値の読込み、比較設定値読込み書換え など

## 端子配列

9~18は、各出力付の場合のみ付きます。

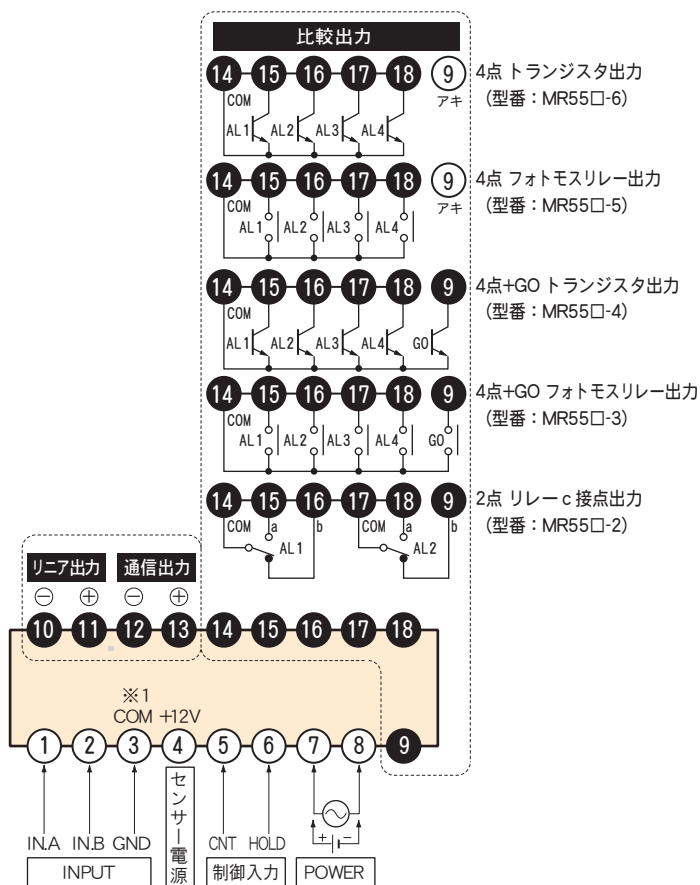

※1: CNT端子およびHOLD端子のコモン。

## 入力端子

□方形波パルス (型番: MR55□1)	□ACタコジェネ (型番: MR55□2)	□マグネチックセンサ (型番: MR55□3)	□ラインドライバ (型番: MR55□4)
端子NO	端子NO	端子NO	端子NO
IN.A	IN.A	IN.A	IN.A
IN.B	GND	GND	IN.B
GND	+	+	GND
+12V	+	+	A
入力信号	+	+	A
電圧出力パルス	+	+	A
インバータパルス出力	+	+	A
オープンコレクタ出力	+	+	A
2線式センサー	+	+	A
有接点	+	+	A

※入力信号に応じてIN.AまたはIN.Bに信号線を配線して下さい。

●:必要に応じて配線して下さい。

タコメータ

サイズ 24H×48W

サイズ 36H×72W

サイズ 48H×96W

機能・操作方法

パラメータ一覧表


外形寸法図

# 機能説明


## オートスケーリング (MA/MR/MJ)

表示値を見ながら希望の数値に合せ込みます。簡単な操作で微調整が可能。

### ●上限補正

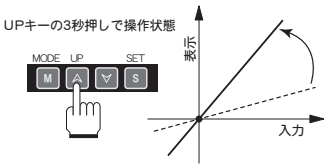

### ●下限補正

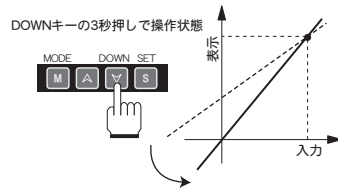


※MRおよびMJは上限補正のみ。

## セットゼロ (MA/MR)


2点の表示値を設定することにより強制的にゼロにする区間(エリアゼロ)を、または不要な領域を固定表示にする区間(リミット)を設定可能。

### A: エリアゼロ (2区間をゼロ表示)

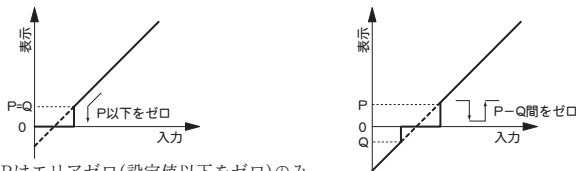

※MRはエリアゼロ(設定値以下をゼロ)のみ。


### B: リミット (2区間をリニア表示)

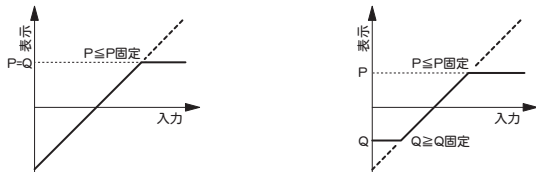

## ホールド (オプション) (M□45 標準装備)

HOLD ON状態で、4種類のホールド機能が動作します。

設定値	機能
1/11/21	表示値保持 (HOLD)
2/12/22	最大値保持 (MAX)
3/13/23	最小値保持 (MIN)
4/14/24	変動幅保持 (P-P)

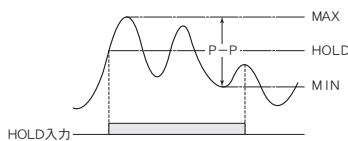


設定値	出力対象
1/2/3/4	ホールド表示値
11/12/13/14	現在計測値
21/22/23/24	ホールド記憶機能

ホールド動作時の出力対象(比較/リニア)の選択、さらにホールド記憶機能の選択可能。

※ホールド記憶機能: [S] キー押しで必要な時にホールドデータの呼出す機能。

## 予測演算 (MR)


入力停止判定はゼロリセット時間(1~1000秒)で設定します。スローパルスの場合、次のパルスがこのゼロリセット時間待機するので減速していてもデータ更新されません。予測演算機能は減速を検知すると次の入力を予測してデータ更新することが可能です。(データ更新10msec)

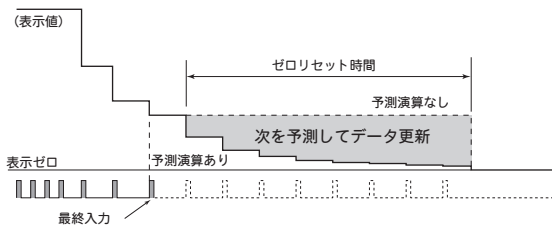

## 比較出力機能 (比較出力付き全機種)

### ●パワーON出力禁止

電源投入時の不要な警報出力を防ぐ機能です。内容は2タイプを選択できます。

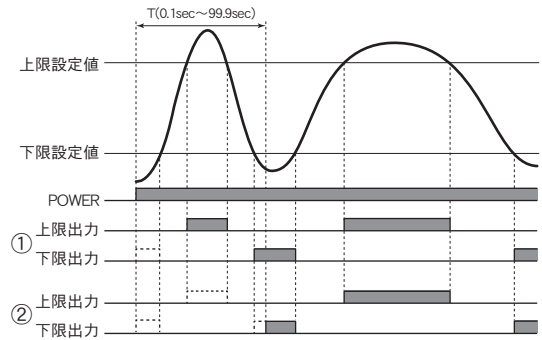

### ①下限出力禁止


電源投入時の不要な下限出力を禁止します。電源投入後、最初に下限出力OFF領域になった地点より通常動作に戻ります。また、CNT端子ONで電源投入時と同様の効果が得られます。

### ②SEC機能


電源投入から任意の時間(T=0.1sec~99.9sec)上下限出力を禁止します。設定時間後、通常動作に戻ります。警報出力のみ禁止し表示値は計測値を表示します。

### ●ヒステリシス

設定値に巾を設け切れにくくすることにより出力のチャタリングを防ぎます。

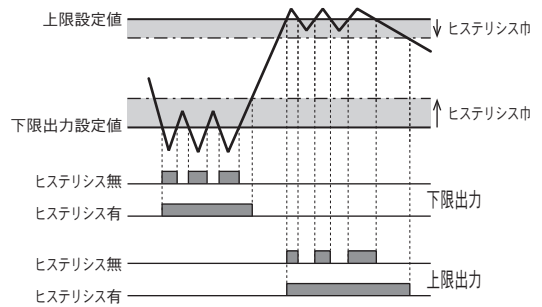


### ●出力遅延

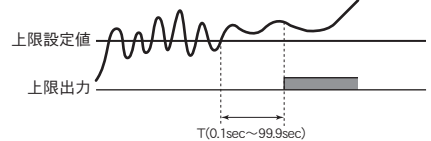




時間設定で出力のチャタリングを防ぎます。継続して設定時間(0.1sec~99.9sec)計測値が出力領域にある場合に出力します。

## リニア出力 (リニア出力付き全機種)

リニア出力は、PWM出力と高速出力対応のDA変換出力があります。  
 分解能: 40,000      出力信号: 0-5V/1-5V/0-10V/4-20mA/±10V※  
 ※±10VはDA変換出力のみ選択可

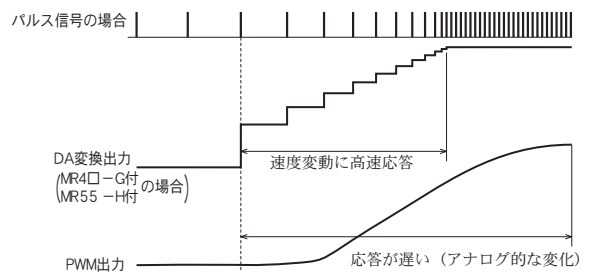

## ■ 前面各部の名称

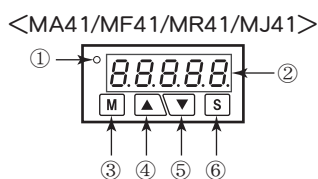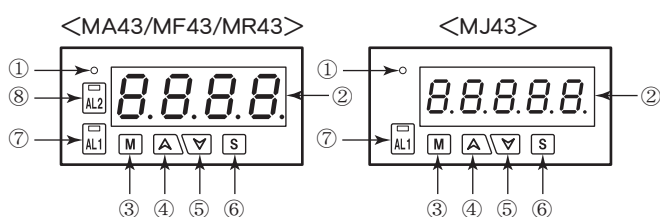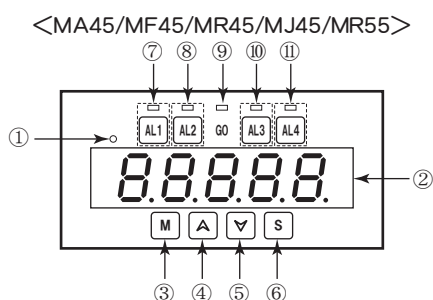

### 表示部

① ホールドランプ

② 小数点付7セグメント赤色LED

<MA45/MF45/MR45/MJ45> : 5桁 文字高 14.2mm

<MR55> : 6桁 文字高 14.2mm

<MA43/MF43/MR43> : 4桁 文字高 14.2mm

(オプション-K5の場合: 5桁 文字高 10mm)

<MJ43> : 5桁 文字高 10mm

(オプション-K4の場合: 4桁 文字高 14.2mm)

<MA41/MF41/MR41/MJ41> : 5桁 文字高 8mm

### パラメータ設定キー

③ モード (MODE)

④ アップ (UP)

⑤ ダウン (DOWN)

⑥ セット (SET)

### 比較出力設定キー(出力ランプ付)

⑦ アラーム1 (AL1) ※比較出力付の場合のみ付きます。

⑧ アラーム2 (AL2) ※2点または4点比較出力付の場合のみ付きます。

⑨ ゴーランプ (GO) ※4点+GO出力付の場合のみ付きます。(ランプのみ)

⑩ アラーム3 (AL3) ※4点または4点+GO出力付の場合のみ付きます。

⑪ アラーム4 (AL4) ※4点または4点+GO出力付の場合のみ付きます。

## ■ パラメータ設定

### ● 設定方法

1	[M] 3秒押す	パラメータ1を表示	- - 1 -
2	[S] 1回押す	パラメータ1の設定状態	1 0
3	[A] および [▼]	設定変更	1 5
4	[S] 1回押す	パラメータ2を表示	- - 2 -
5	順次2、3、4の繰り返しで各パラメータを設定します。		

※1 途中で [M] を押した場合、または、60秒間設定変更がない場合に計測表示に戻ります。この場合、[S] を押した時点まで内部記憶します。

## ■ 比較出力値設定

### ● 設定方法 (M□41を除く)

1	[AL1] または [AL2] [AL3] [AL4] 3秒押す	設定値表示	0
2	[A] および [▼]	任意に変更	1 2 3 4
3	[S] 1回押す	計測表示状態に戻る	5 6 7 8

※1 途中で [M] を押した場合、または、60秒間設定変更がない場合に計測表示に戻ります。

### ● 設定値確認方法 (M□41を除く)

[AL1] または [AL2] [AL3] [AL4] 3秒押す	アラーム1 設定値表示	1 2 3 4
----------------------------------	----------------	---------

※1 途中で [M] または [AL1] (または [AL2] [AL3] [AL4]) を押した場合、または、60秒間キー操作がない場合に計測表示に戻ります。

## ■ テストモード

### ● 操作方法

1	[M] 押し続け電源投入	displayチェックを表示	- d P -
2	[▲] [▼]	希望の項目を選択し [S] を押す	
3	順次2の繰り返しでテストを行う。		

※1 途中で [M] を押すと通常状態になります。

- d P -	Displayチェック	モニター7セグLEDの点灯確認を行います。
- I n -	Inputチェック	入力端子とCNT端子の動作確認を行います。
- A L -	Alarmチェック	AL1とAL2を押し各出力とランプ点灯を行います。
- L n -	Linearチェック	リニア出力を0/25/50/75/100(%)出力します。
- C o -	Commチェック	通信状態のチェックを行います。

# パラメータ一覧表

## MR55

### ● 高速タコメータ

※	NO	名称	設定範囲
	--1-	入力スピードフィルタ	LL/L/H
	--2-	計測モード	F: サンプル周期演算/P: 1周期演算 (→移動平均回数: 1~100)
	--3-	サンプリング周期	1/2/3/4/5
	--4-	掛算係数 (m)	0.00001~999999
	--5-	掛算係数 (k)	1~999999
	--6-	割算係数 (n)	0.00001~999999
	--7-	指数 (L)	-9~9
	--8-	単位換算 (U)	A: sec <sup>-1</sup> /b: min <sup>-1</sup> /C: h <sup>-1</sup>
	--9-	小数点位置	0~0.00000
	-10-	表示周期 (sec)	0.1/0.2/0.5/1~10
	-11-	表示移動平均	1~20
	-12-	ゼロリセット時間 (sec)	1~1000
	-13-	セットゼロ (digit)	oFF/on (on→1~999999)
	-14-	ホールド機能 (HOLD端子)	HL/PH/bH/PP →A/b/C
	-15-	予測演算	oFF/on
	-16-	表示値ゼロ固定 (digit)	oFF/5/10/100
A	-R1-	ヒステリシス (digit)	oFF/on (on→2~9999)
A	-R2-	パワーON禁止機能	oFF/L/SEC (SEC→0.1~99.9sec)
A	-R3-	出力遅延時間 (sec)	oFF/on (on→0.01~99.99)
A	-R4-	ゾーン出力	oFF/on
A	-R5-	比較出力時間	H/L
L	-L1-	リニア出力上限値	-199999~999999
L	-L2-	リニア出力下限値	-199999~999999
L	-L3-	リニア出力時間	H/L
C	-C0-	プロトコル切替	A: HENIX方式/b: MODBUS-RTU
C	-C1-	ユニットNO	00~99
C	-C2-	通信遅延時間 (msec)	oFF/on (on→10~500)
C	-C3-	通信速度 (bps)	1200/2400/4800/9600/19.2/38.4
C	-C4-	データ長 (bit)	7/8
C	-C5-	ストップビット (bit)	1/2
C	-C6-	パリティチェック	oFF/1: 奇数/2: 偶数
C	-C7-	BCCチェック	oFF/on
C	-C8-	連続出力	oFF: 応答式/on: 連続送信
	-Pr-	キープロテクト	oFF/on (on→A/P)

### ● 内部演算式と設定例 (MR55)

設定例: センサーファクター0.2mL/Pの流量センサーで流量(L/h)表示する。  
36.00(L/h)表示で20mA出力する。

例として、36.00(L/h)表示の時の入力周波数(Hz)を考える。

$$36.00(\text{L/h}) \rightarrow \frac{36.00 \times 10^3 (\text{mL/sec})}{3600} \times \frac{1}{0.2 (\text{mL/P})} = 50(\text{Hz})$$

50(Hz)の時、36.00(L/h)となる。

パラメータ4	掛算係数(m)	0.2
パラメータ5	掛算係数(k)	100
パラメータ6	割算係数(n)	1
パラメータ7	指数 (L)	-3
パラメータ8	単位換算(U)	C
パラメータ9	小数点位置	0.00
パラメータL1	リニア出力上限値	36.00
パラメータL2	リニア出力下限値	0.00

→A: 1, b: 60, C: 3600

内部計算式は以下の通りで、上記設定値を当てはめると

$$\begin{aligned} \text{内部演算式; 表示値} &= \frac{(m) \times (k)}{(n)} \times 10^L \times U \times (\text{入力周波数 Hz}) \\ &= \frac{0.2 \times 100}{1} \times 10^{-3} \times 3600 \times (50\text{Hz}) \\ &= 3600 \rightarrow 36.00(\text{L/h}) \end{aligned}$$

※パラメータ9は単に小数点の点灯位置を決めるもので、パラメータ5 (またはパラメータ4) を×100する必要があります。

※ 出力内容により表示されない項目

A: 比較出力付でのみ設定 L: リニア出力付でのみ設定

C: 通信出力付でのみ設定

## □ 比較出力パラメータ (比較出力付きの場合)

比較出力AL1~AL4について、それぞれ個別に比較出力に関する項目を設定。

□AL1の設定 (下記はAL1の場合でAL2~4も同内容を設定)

NO	名称	設定範囲
R1-1	出力形態	H : AL1 上限出力 / L : AL1 下限出力 burn : AL1 断線警報 ※1 / oFF : AL1 出力なし
R1-2	出力動作	oFF : 常時比較 (通常動作) on : 保持出力 (比較出力ホールドあり)


※1 MF41/43/45の場合のみ設定。

<MR55の場合>

□AL1の設定 (下記はAL1の場合でAL2~4も同内容を設定)

NO	名称	設定範囲
R1-1	出力形態	1. H : AL1 上限出力 / L : AL1 下限出力 / L.oFF : AL1 出力なし
R1-2	出力動作	A : 常時比較 / b : 保持出力 C : ワンショット (C→0.001~9.999)


○比較出力の形態と動作

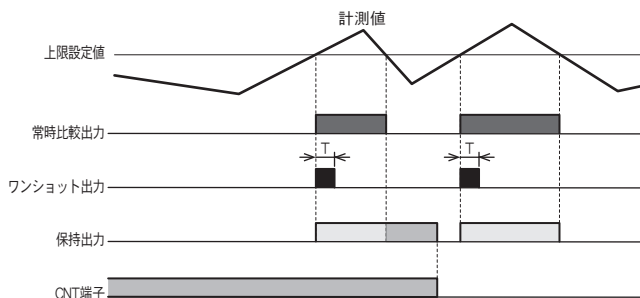

- ・常時比較出力は設定値と計測値を比較し出力します。  
下限出力ON : 計測値 ≤ 設定値、上限出力ON : 設定値 ≤ 計測値
- ・ワンショット出力はT秒間(出力時間0.001~9.999秒)出力します。  
上限出力の場合 : 下から上へ設定値を超えた地点で出力  
下限出力の場合 : 上から下へ設定値を超えた地点で出力
- ・保持出力は1度出力状態になれば計測値の変動に関係なくOFFしません。  
(CNT端子がONの場合)
- ・各出力共にヒステリシスや出力遅延時間が動作します。

## □ リニアライズパラメータ (MA/MR オプション選定)

20点の入力信号と表示値を設定することによりリニアリティのない曲線を1次折線補正します。表示値の調整はオートスケーリングでも可能。  
また、直線に補正した後、補正したリニア出力が可能。



最大20点の入力-表示の組合せを任意に設定。



リニアライザー (オプション : -L) 選定時に入力信号と表示値の関係を最大20点リニアライズパラメータで設定します。

NO	名称	設定範囲
-L-	実行の有無	oFF/on/CLr
[ 1 ]	1点目の入力信号	MA45の場合 -19999~-----~0.0001~99999 MR45の場合 -----~0.0001~99999
	1点目の表示値	MA45の場合 -1.9.9.9.9~ . . . . 0~9.9.9.9.9. MR45の場合 . . . . 0~9.9.9.9.9.
[ 2 ]	2点目の入力信号	(1点目の入力信号と同じ)
	2点目の表示値	(1点目の表示値と同じ)
}	(必要に応じて20点まで設定が可能)	
[ 20 ]	20点目の入力信号	(1点目の入力信号と同じ)
	20点目の表示値	(1点目の表示値と同じ)

(注) MA43/MR43は4桁表示のため上記設定範囲も4桁範囲内となります。  
また、MR55も同様に6桁範囲内となります。


# 外形寸法図

## MA45/MF45/MR45/MJ45/MR55

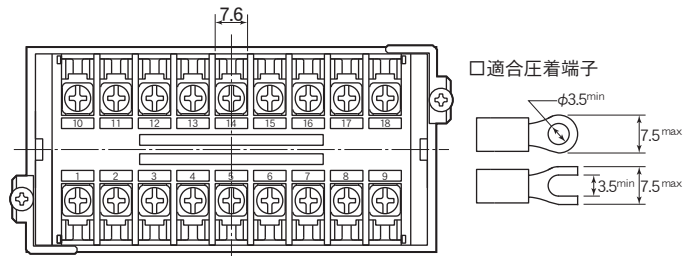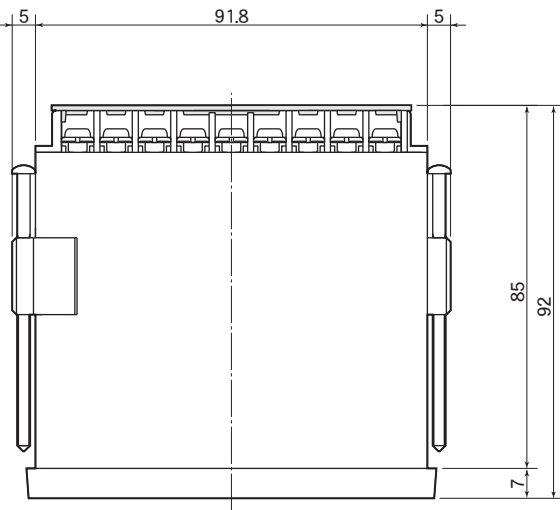


端子部 ※端子ねじM3.5


- 端子カバー付属（脱着可能）
- ・上側又は下側に開閉可能。
- ・カバー装着後の配線が可能。

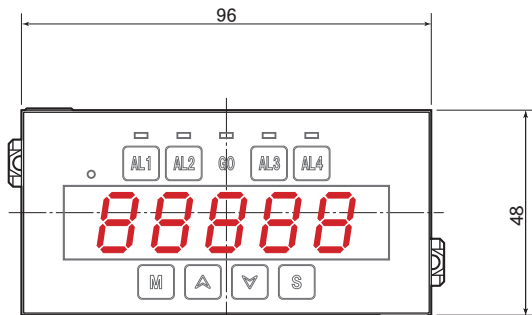


MA45/MF45/MR45/MJ45

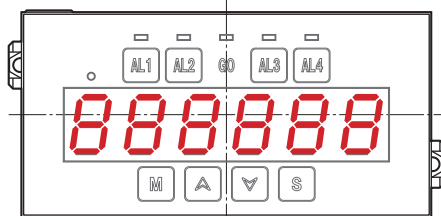


MR55

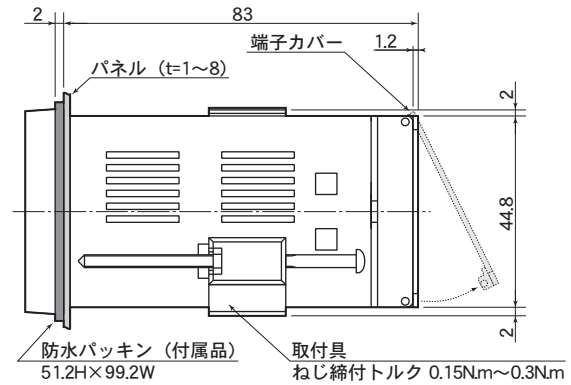

### ●パネルカット

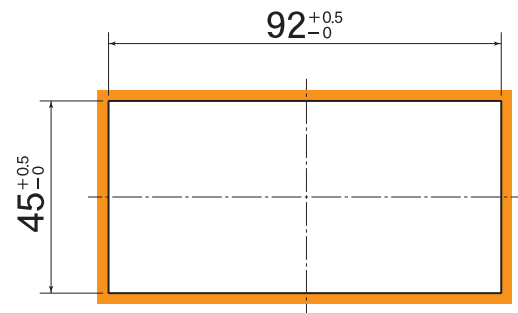

□密着取付ピッチ

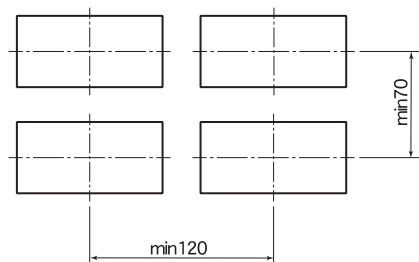

(単位：mm)

### ●単位シール

rpm	m/min	rps	kHz	Hz	s'	min <sup>-1</sup>	h <sup>-1</sup>	r/s	r/h
r/min	m/sec	cm/min	cm/sec	%	m/h	m <sup>3</sup> /s	m <sup>3</sup> /h	g/s	L/h
Pa	kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /min	mmHg	mmH <sub>2</sub> O	L/s	mL/s	kg/min	kg/h	kPa
A	mA	μA	kV	V	MPa	m	cm	mm	kg
mV	kW	W	°C	°F	g	t	L	m <sup>3</sup>	mL
min	sec	l/min	mL/min	g/min	h	X10	X100	N	min:sec

※以下の製品に付属します。

MA43/MF43/MR43/MJ43、MA45/MF45/MR45/MJ45/MR55



## メータ間通信

上位PC不要で当社メータの表示値を大型表示盤や別の場所のメータへ転送します。

配線は2線（RS485）だけの省配線。通信プログラム不要。

対応機種：MF43-T/MF45-Tなど当社製品の通信出力付やMG36(通信表示器)や大型表示システムなど。

(選択例)



## OEM 製品のご案内

お客様の仕様に合ったOEM製品の設計・製作を行いますのでお気軽に当社営業部までお問い合わせください。



安全にご使用していただくために製品付属の「取扱説明書」をよくお読みください。

1. 入力に最大許容値以上の電圧や電流を加えると機器の破損につながります。
2. 電源電圧は使用可能範囲内でご使用ください。使用可能範囲外で使用になりますと火災・感電・故障の原因となります。また、頻繁な電源の入切は避けてください。

### ■ ご使用にあたっての注意事項

1. 設置場所は下記の場所を避けて下さい。
  - ・直射日光が当たる場所や周囲温度が-10～50℃の範囲を越える場所
  - ・腐食性ガス（特に硝化ガス、アンモニアガスなど）や可燃性ガスのある場所
  - ・塵埃、塩分、鉄粉が多い場所
  - ・振動、衝撃の激しい場所
  - ・相対湿度が25～85%の範囲を越える場所や温度変化が急激で結露するような場所
  - ・水、油、薬品などの飛来がある場所
  - ・ラジエーションノイズの影響が考えられる場所
2. 各種アナログ出力機器との接続についてノイズによる誤動作防止として次の対策をとって下さい。
  - ・入力ラインに1芯シールド線を御使用下さい。
  - ・入力ラインは高圧線や動力線との平行配線、同一電線管配線を避け、必ず単独配管とし、できるだけ短く配線して下さい。
3. 供給電源について  
電源に大きなノイズがのっている場合には、誤動作の原因になりますのでノイズカットトランスなどを御利用下さい。
4. 取付角度はできる限り水平に取り付けてください。

※本カタログの内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。

<https://www.henix.co.jp>

**Henix**  
ヘニックス株式会社



本社 〒572-0038 大阪府寝屋川市池田新町1番25号  
TEL 072-827-9510 FAX 072-827-9445  
E-mail : sales@henix.co.jp